




#### GESTIONE CLIENTI

Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano  
Numero Verde 800 021 800  
fax +39 02 78 00 33  
servizio.clienti@mmspa.eu

### SCHEMA IMPIANTO DI SOPRAELEVAZIONE

Certificato N. 05961 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
Erogazione acqua potabile include le attività di analisi  
di laboratorio. Raccolta e trattamento acque reflue:  
Interventi di manutenzione alle reti e pronto intervento  
sulle stesse. Rapporti con i Clienti. Progettazione e  
Costruzione opere afferenti ed esperimento delle gare  
d'appalto relative.

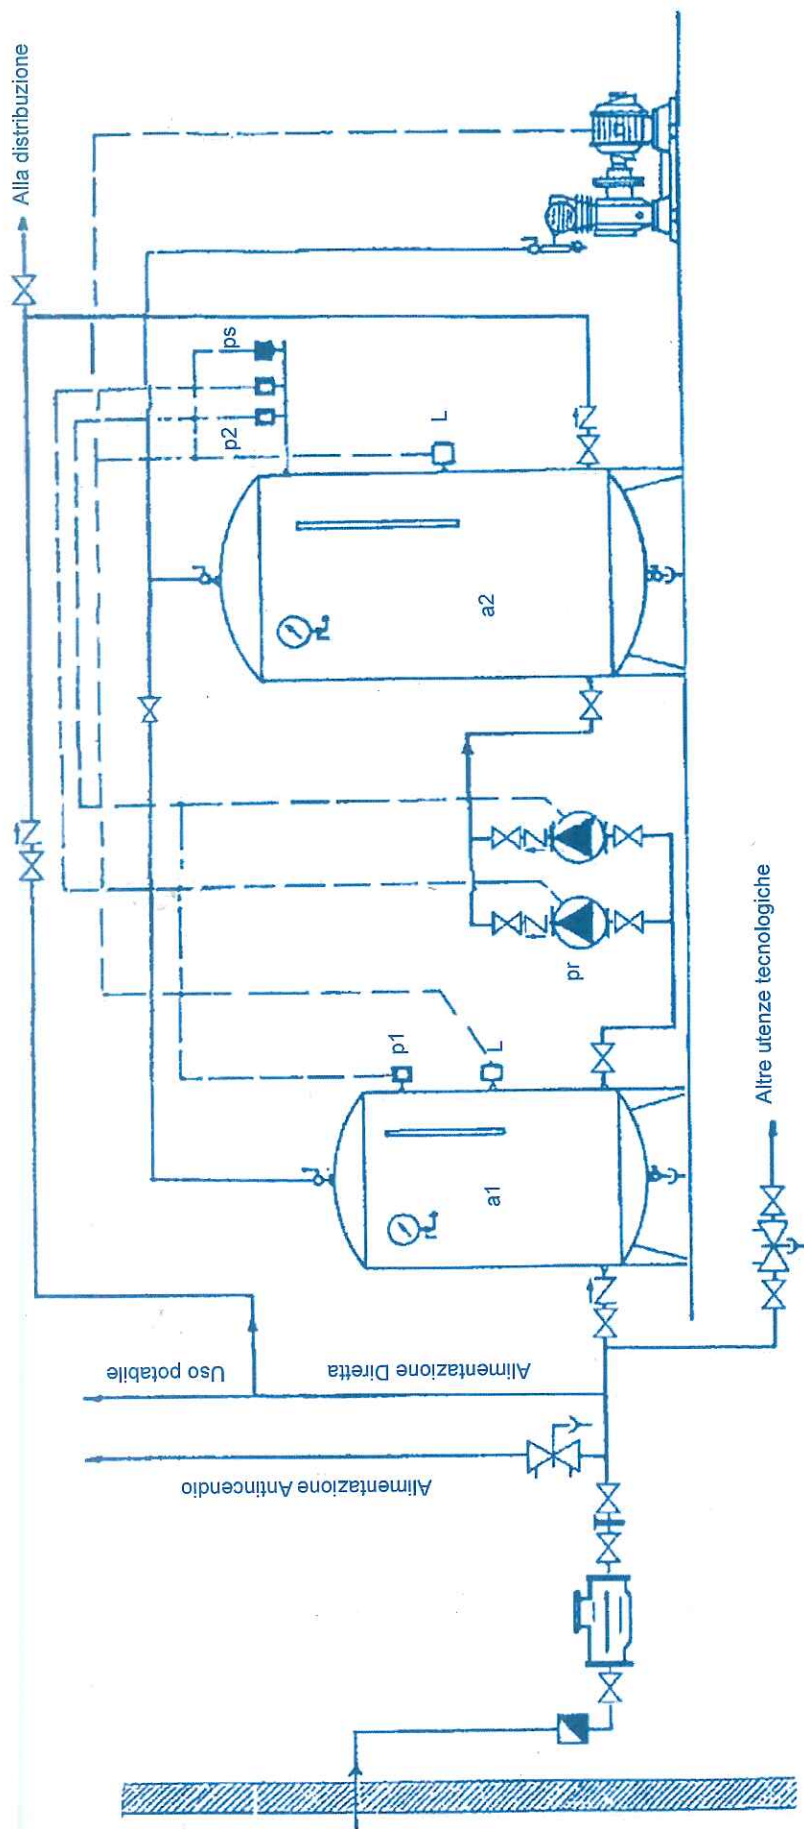

- ⊗ Riduttore di pressione
- ▣ Giunto dielettrico
- ⊗ Saracinesca di sezionamento
- ⊗ Valvola di ritegno
- ⊗ Disconnettore UNI EN 12729

- ⊗ Rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma filettato
- ⊗ Contatore acquedotto
- ⊗ Elettropompa Q=1/2 della portata max del contatore
- ⊗ Compensatore d'aria


- a1 = Preautoclave sull'aspirazione pompa v = 1/2 di a2
- a2 = Autoclave sul premente
- p1 = Pressostato di minima tarato a 1 bar
- p2 = Pressostato tarati secondo necessità
- ps = Pressostato di sicurezza
- pr = Elettropompa di riserva
- L = Livellostato

Il volume d'aria all'interno dei serbatoi deve essere pari all' 80% del volume dei serbatoi utilizzati



**GESTIONE CLIENTI**  
Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano  
Numero Verde 800 021 800  
fax +39 02 78 00 33  
servizio\_clienti@mmspa.eu

## SCHEMA IMPIANTO DI SOPRAELEVAZIONE

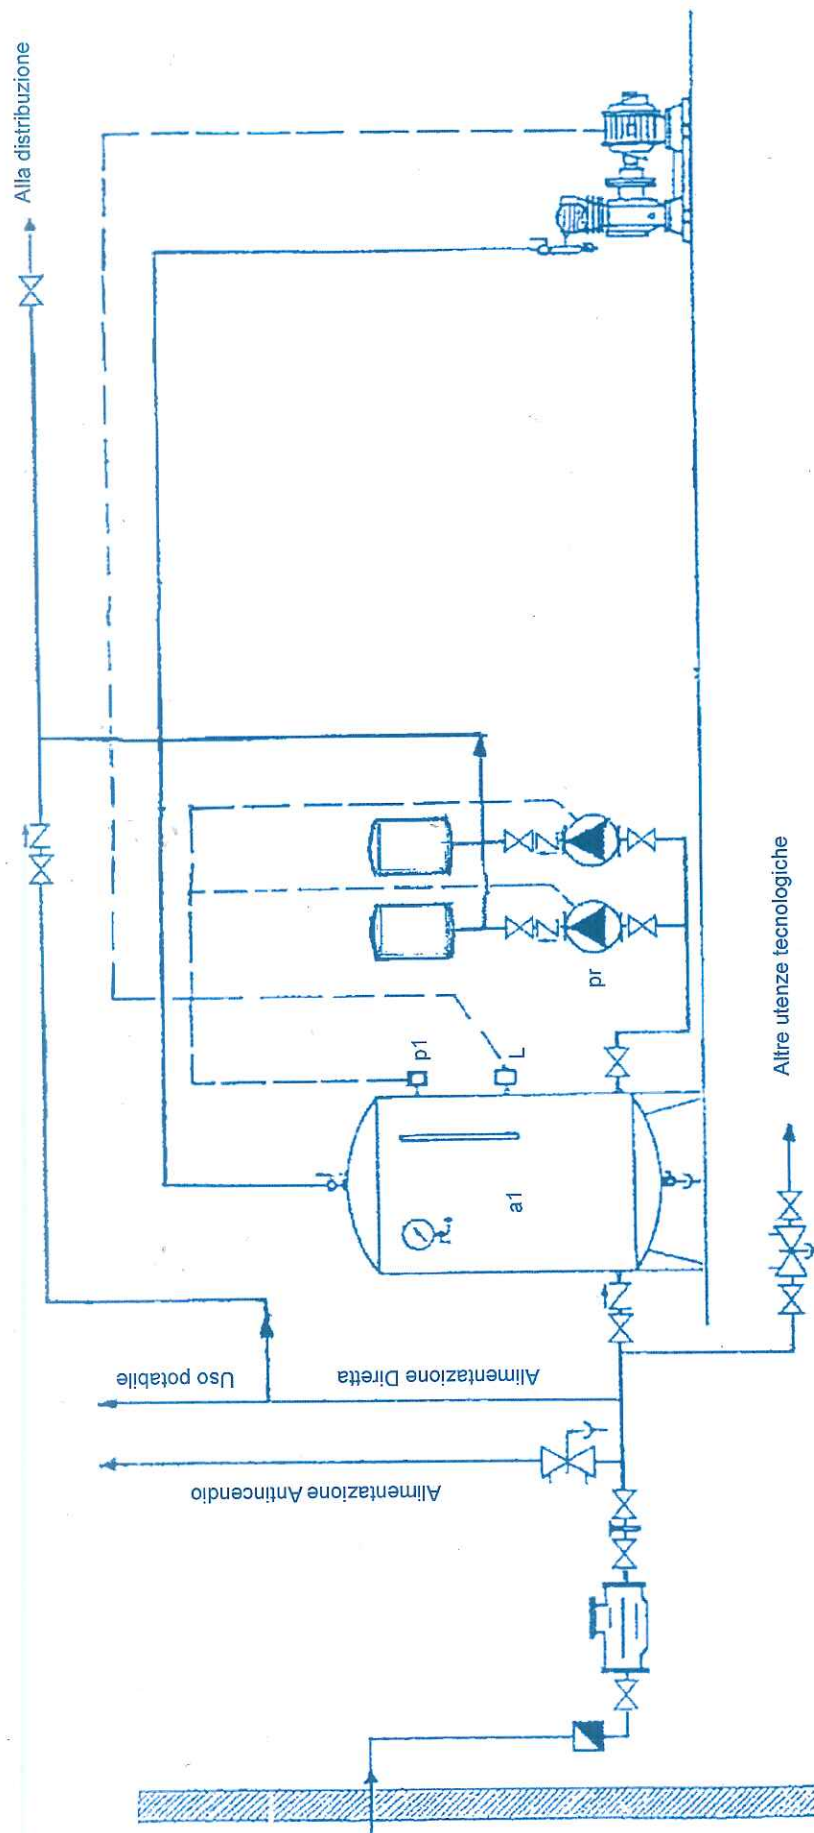

■ Giunto dielettrico

✕ Saracinesca di sezionamento

⌵ Valvola di ritegno

⌵ Disconnettore UNI EN 12729

┌ Rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma filettato

☐ Contatore acquedotto

☐ Elettropompa Q=1/2 della portata max del contatore

☐ Compressore d'aria

a1 = Preautoclave sull'aspirazione pompa V=1/20 della portata nominale del contatore

p1 = Pressostato di minima tarato a 1 bar

pr = Elettropompa di riserva

L = Livellostato

Il volume d'aria all'interno dei serbatoi deve essere pari all' 80% del volume dei serbatoi utilizzati